


SAB Scarico acque bianche

ASP Aspirazione

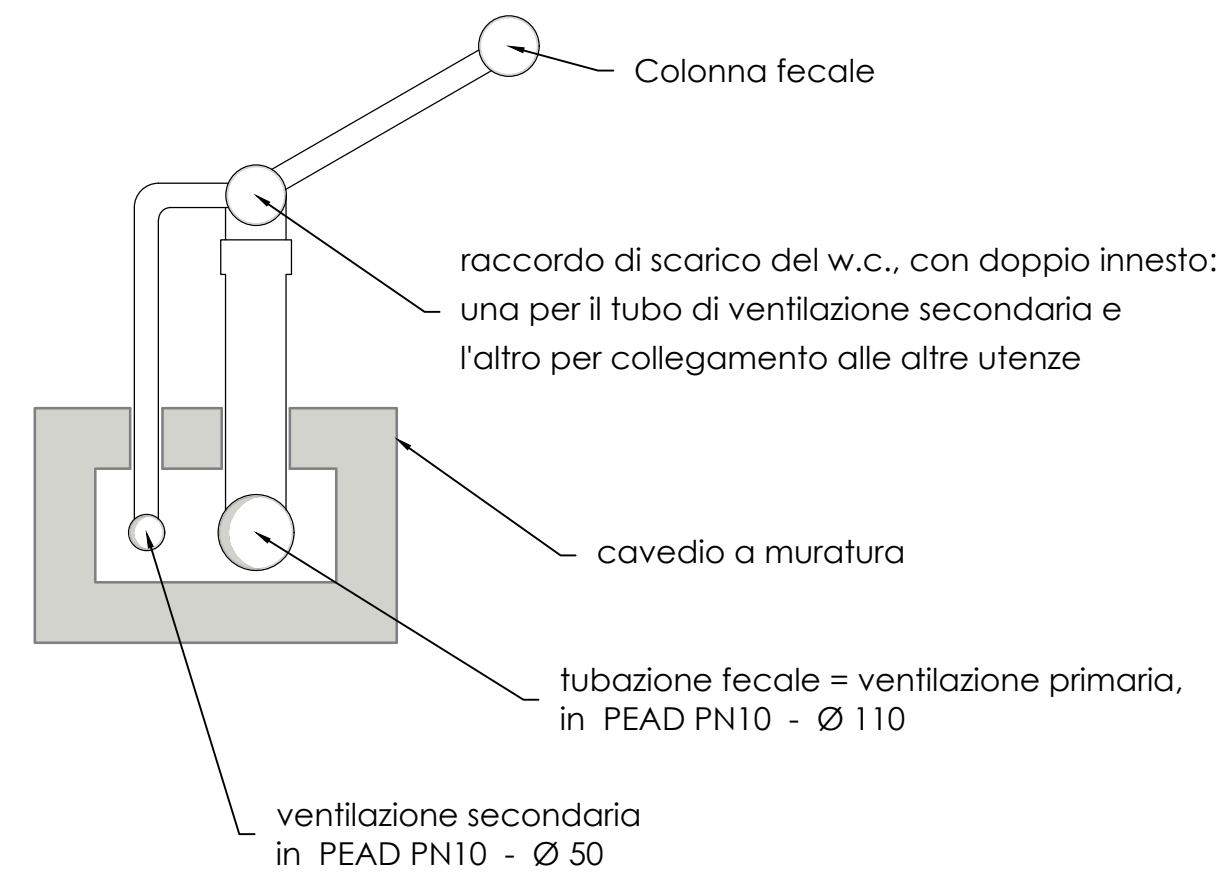

SCHEMA TIPICO DELL'ATTACCO DELLE COLONNE FECALI

scala adattata

NOTE

- 1 - Tubazioni in PVC;
- 2 - Pendenza tubazioni 1%;

OPERE PREVISTE NEL PROGETTO MA ESCLUSE DALL'APPALTO

- **SCARICO ACQUE BIANCHE VENTILCONVETTORE - CORRIDOIO**
Lo scarico delle acque bianche del ventilconvettore posizionato nel corridoio è stato previsto nel presente progetto, ma verrà escluso dall'appalto;
- **SCARICO ACQUE BIANCHE VENTILCONVETTORE - BAGNI**
Lo scarico delle acque bianche del ventilconvettore posizionato nel bagno è stato previsto nel presente progetto, ma verrà escluso dall'appalto;



01	OTTOBRE 2020	REVISIONE	PDL	SIR	ARU	RUP
Rev	Data	Motivazione	Redatto	Verificato	Approvato	Autorizzato
A termine di legge ci riserviamo la proprietà di questo elaborato ed i diritti ad esso correlati con riserva di riproduzione, salvo esplicita autorizzazione						